# 総溶解量、カレット使用量とカレット利用率の推移

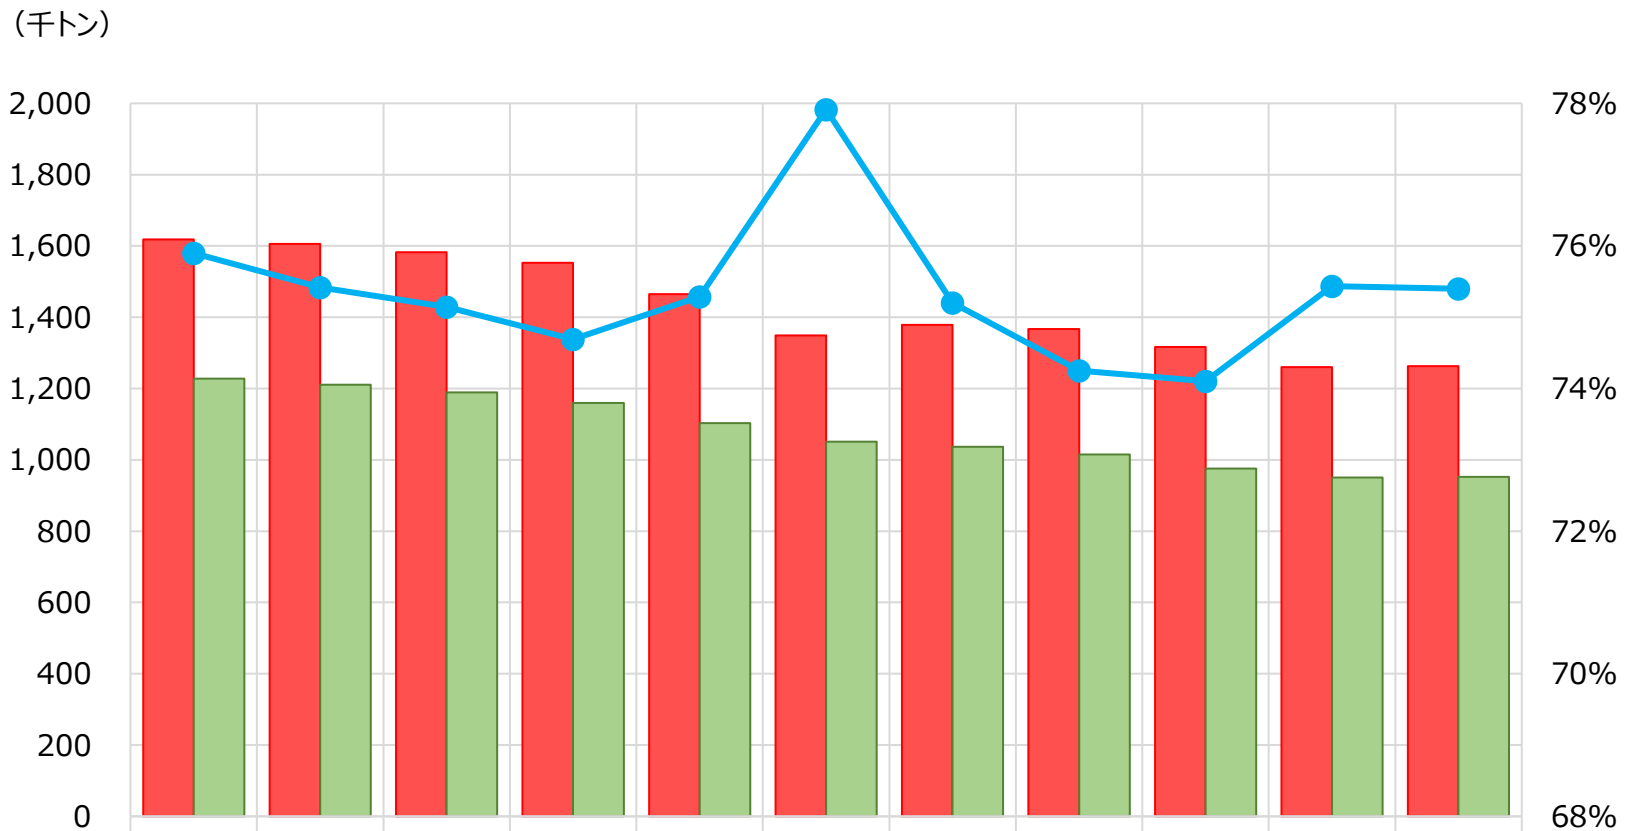


| | 2015 平成27 | 2016 平成28 | 2017 平成29 | 2018 平成30 | 2019 令和01 | 2020 令和02 | 2021 令和03 | 2022 令和04 | 2023 令和05 | 2024 令和06 | 2025 令和07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総溶解量 | 1,618 | 1,606 | 1,582 | 1,553 | 1,465 | 1,349 | 1,379 | 1,367 | 1,316 | 1,260 | 1,262 |
| カレット使用量 | 1,228 | 1,211 | 1,189 | 1,160 | 1,103 | 1,051 | 1,037 | 1,015 | 975 | 951 | 952 |
| カレット利用率 | 75.9% | 75.4% | 75.1% | 74.7% | 75.3% | 77.9% | 75.2% | 74.3% | 74.1% | 75.4% | 75.4% |

総溶解量・・・ガラスびん生産のために溶解されたガラスびん原料(バージン原料＋カレット）の総量
資料：「総溶解量」…窯業・建材統計のデータと日本ガラスびん協会およびガラスびんフォーラムの資料を基に推計
「カレット使用量」…日本ガラスびん協会資料およびガラスびんフォーラム資料
「カレット利用率」…「カレット使用量」÷「総溶解量」